
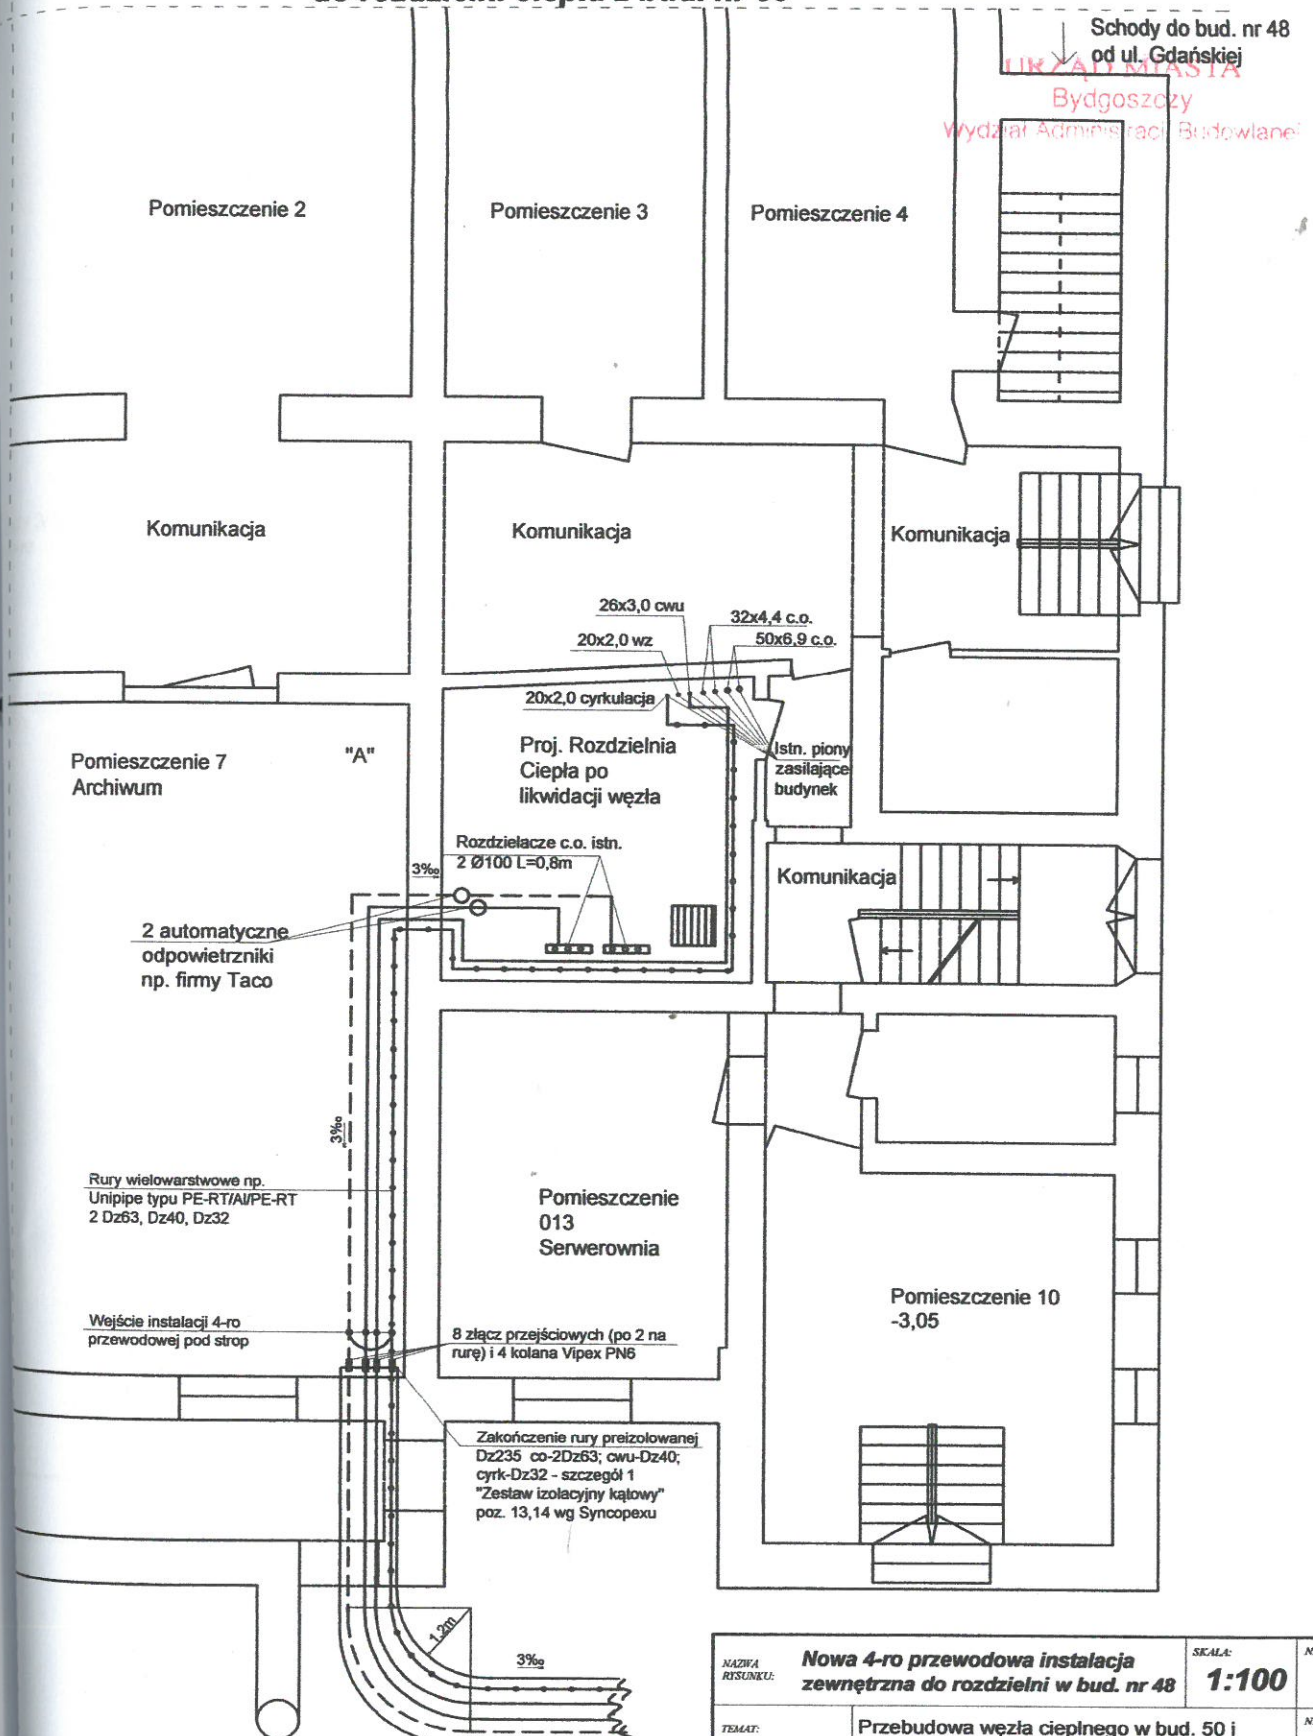


Prowadzenie przewodów grzewczych co, cwu, cyrk
do rozdzielni ciepła z bud. nr 50



Instalacja zewn. 4-ro przewodowa c.o.
2xDz63; cwu 1xDz40; cyrk 1xDz32
do rozdzielni Rozdzielni Ciepła
w bud. 48 - w rurze preizolowanej
Dz=235mm (obudowa Syncopexu)
po trasie demontowanego przyłącza Dn25

| | | | | | | | |
|----------------|---|---|--|---|-------|---|---|
| NAZWA RYSUNKU: | | Nowa 4-ro przewodowa instalacja zewnętrzna do rozdzielni w bud. nr 48 | | SKALA: | 1:100 | NR RTS: | 7 |
| TEMAT: | Przebudowa węzła cieplnego w bud. 50 i likwidacja węzła cieplnego w bud. 48 | | | | | NR DZIAŁKI: | |
| ADRES: | | | | | | | |
| STADIUM: | Projekt wykonawczy | | | DATA WYKONANIA PROJEKTU: | | 02-2014r | |
| BRANŻA: | Instalacyjna | | | NR UPRAWNIEN: | | PODPIS: | |
| PROJEKTANT: | inż. Krystyna Stawska | | | UAN-KZ-7210/27/89 w specjalności instalacyjno-tytuлярnej | |  | |
| BRANŻA: | Instalacyjna | | | NR UPRAWNIEN: | | PODPIS: | |
| OPRACOWAŁA: | Aleksandra Jańczak | | | | | | |
| INWESTOR: | Polskie Radio Pomorza i Kujaw | | | ADRES INWESTORA: | | Ul. Gdańska 48-50 Bydgoszcz | |